

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO



COMUNE DI
MARCALLO CON CASONE
(Città Metropolitana di Milano)

Tavola:
PERICOLOSITÀ IDRAULICA - STATO DI FATTO

Data: 20/05/2022 Scala: 1:5.000 Aggiornamento: 01 N° Tavola: 02




DATEK22 S.r.l.
Cod. Fisc. e P. IVA: 03691010130
Reg. Imprese di Como n. 03691010130
REA n. CO - 328074

Sede Operativa:
Via G. Garibaldi n. 118
22073 Fino Mornasco (CO)

Contatti:
www.datek22.com
gare@datek22.com
tel. 031-539022
fax. 031-539160

SINTESI DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE					
COD. INDIRIZZO	DESCRIZIONE	ID_INT1	ID_INT2	ID_INT3	ID_INT4
Ln01 Via Magellano/Piazzetta Barco	Rigurgiti per possibile contropendenza (Cam 480 - Cam 478)	IS03	--	INS01	INS05
Ln02 Via Magellano	Allagamenti lungo la sede stradale e in alcuni rari casi di proprietà private	IS04	--	INS04	INS05
Po01 Via De Gasperi/Via Pasteur	Allagamenti nelle cantine e nei piazzali del quartiere	IS05	--	INS02	INS04
Po02 Via Manzoni	Allagamento del parcheggio a servizio del cimitero in occasione di fenomeni intensi	IS06	--	INS02	INS04
Po03 Via Einstein	Rigurgiti del collettore in caso di eventi meteo eccezionali	IS08	--	INS04	--
Po04 Via De Gasperi	Allagamenti in caso di eventi meteo eccezionali	--	--	INS04	--
Pt01 Via Edison/Via Nobel	Sfioratore criticità potenziale - Cam 171	IS01	--	INS01	--
Pt02 Via Einaudi	Sfioratore criticità potenziale - Cam 256	--	--	INS01	--
Pt03 Via Varese	Sottopasso autostrada e linea ferroviaria	IS09	--	INS04	--
Pt04 Pista Ciclopedonale	Sottopasso autostrada e linea ferroviaria	IS09	--	INS04	--
Pt05 Via Mendrago	Sottopasso autostrada e linea ferroviaria	IS07	IS09	INS02	INS04

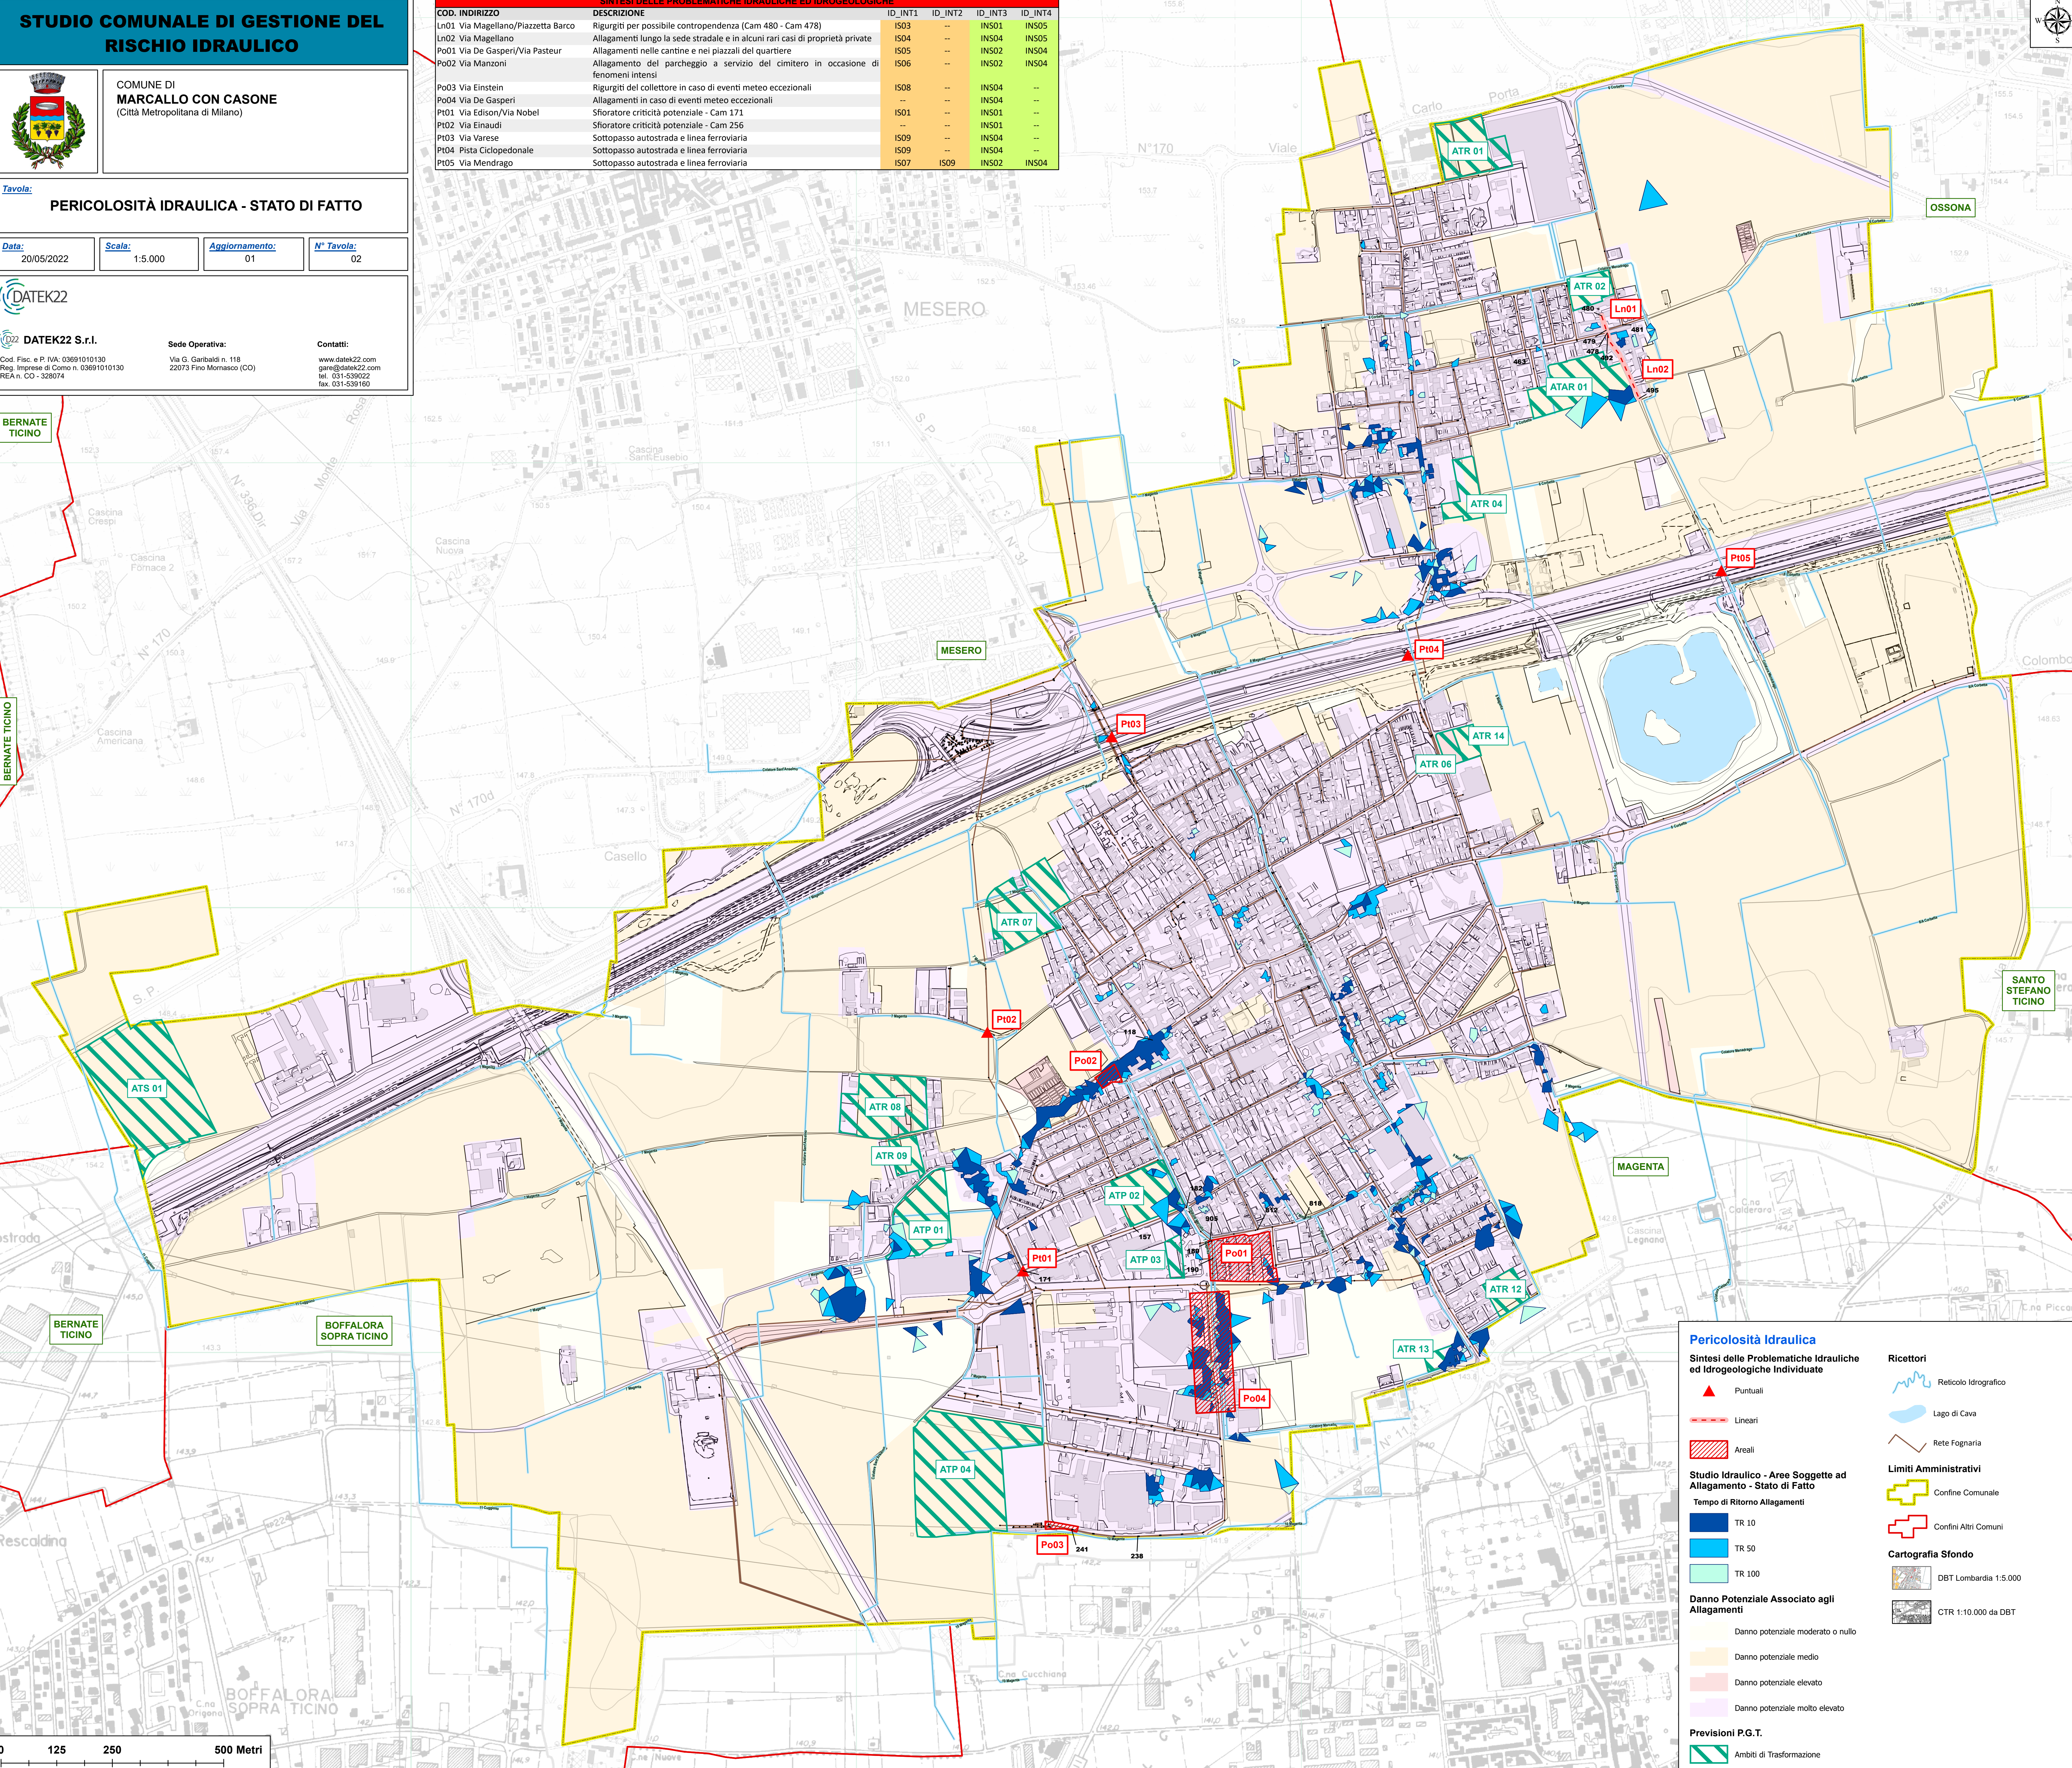

Pericolosità Idraulica

Sintesi delle Problematiche Idrauliche ed Idrogeologiche Individuate

- Puntuali
- Lineari
- Areali

Studio Idraulico - Aree Soggette ad Allagamento - Stato di Fatto

Tempo di Ritorno Allagamenti

- TR 10
- TR 50
- TR 100

Danno Potenziale Associato agli Allagamenti

- Danno potenziale moderato o nullo
- Danno potenziale medio
- Danno potenziale elevato
- Danno potenziale molto elevato

Previsioni P.G.T.

- Ambiti di Trasformazione

Ricettori

- Reticolo Idrografico
- Lago di Cava
- Rete Fognaria

Limiti Amministrativi

- Confine Comunale
- Confini Altri Comuni

Cartografia Sfondo

- DBT Lombardia 1:5.000
- CTR 1:10.000 da DBT

