

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO



COMUNE DI
MARCALLO CON CASONE
(Città Metropolitana di Milano)

Tavola:
PERICOLOSITÀ IDRAULICA - STATO DI PROGETTO


Data: 20/05/2022	Scala: 1:5.000	Aggiornamento: 01	N° Tavola: 05
---------------------	-------------------	----------------------	------------------



DATEK22 S.r.l.
Cod. Fisc. e P. IVA: 03691010130
Reg. Imprese di Como n. 03691010130
REA n. CO - 328074

Sede Operativa:
Via G. Garibaldi n. 118
22073 Fino Mornasco (CO)

Contatti:
www.datek22.com
gare@datek22.com
tel. 031-539022
fax. 031-539160

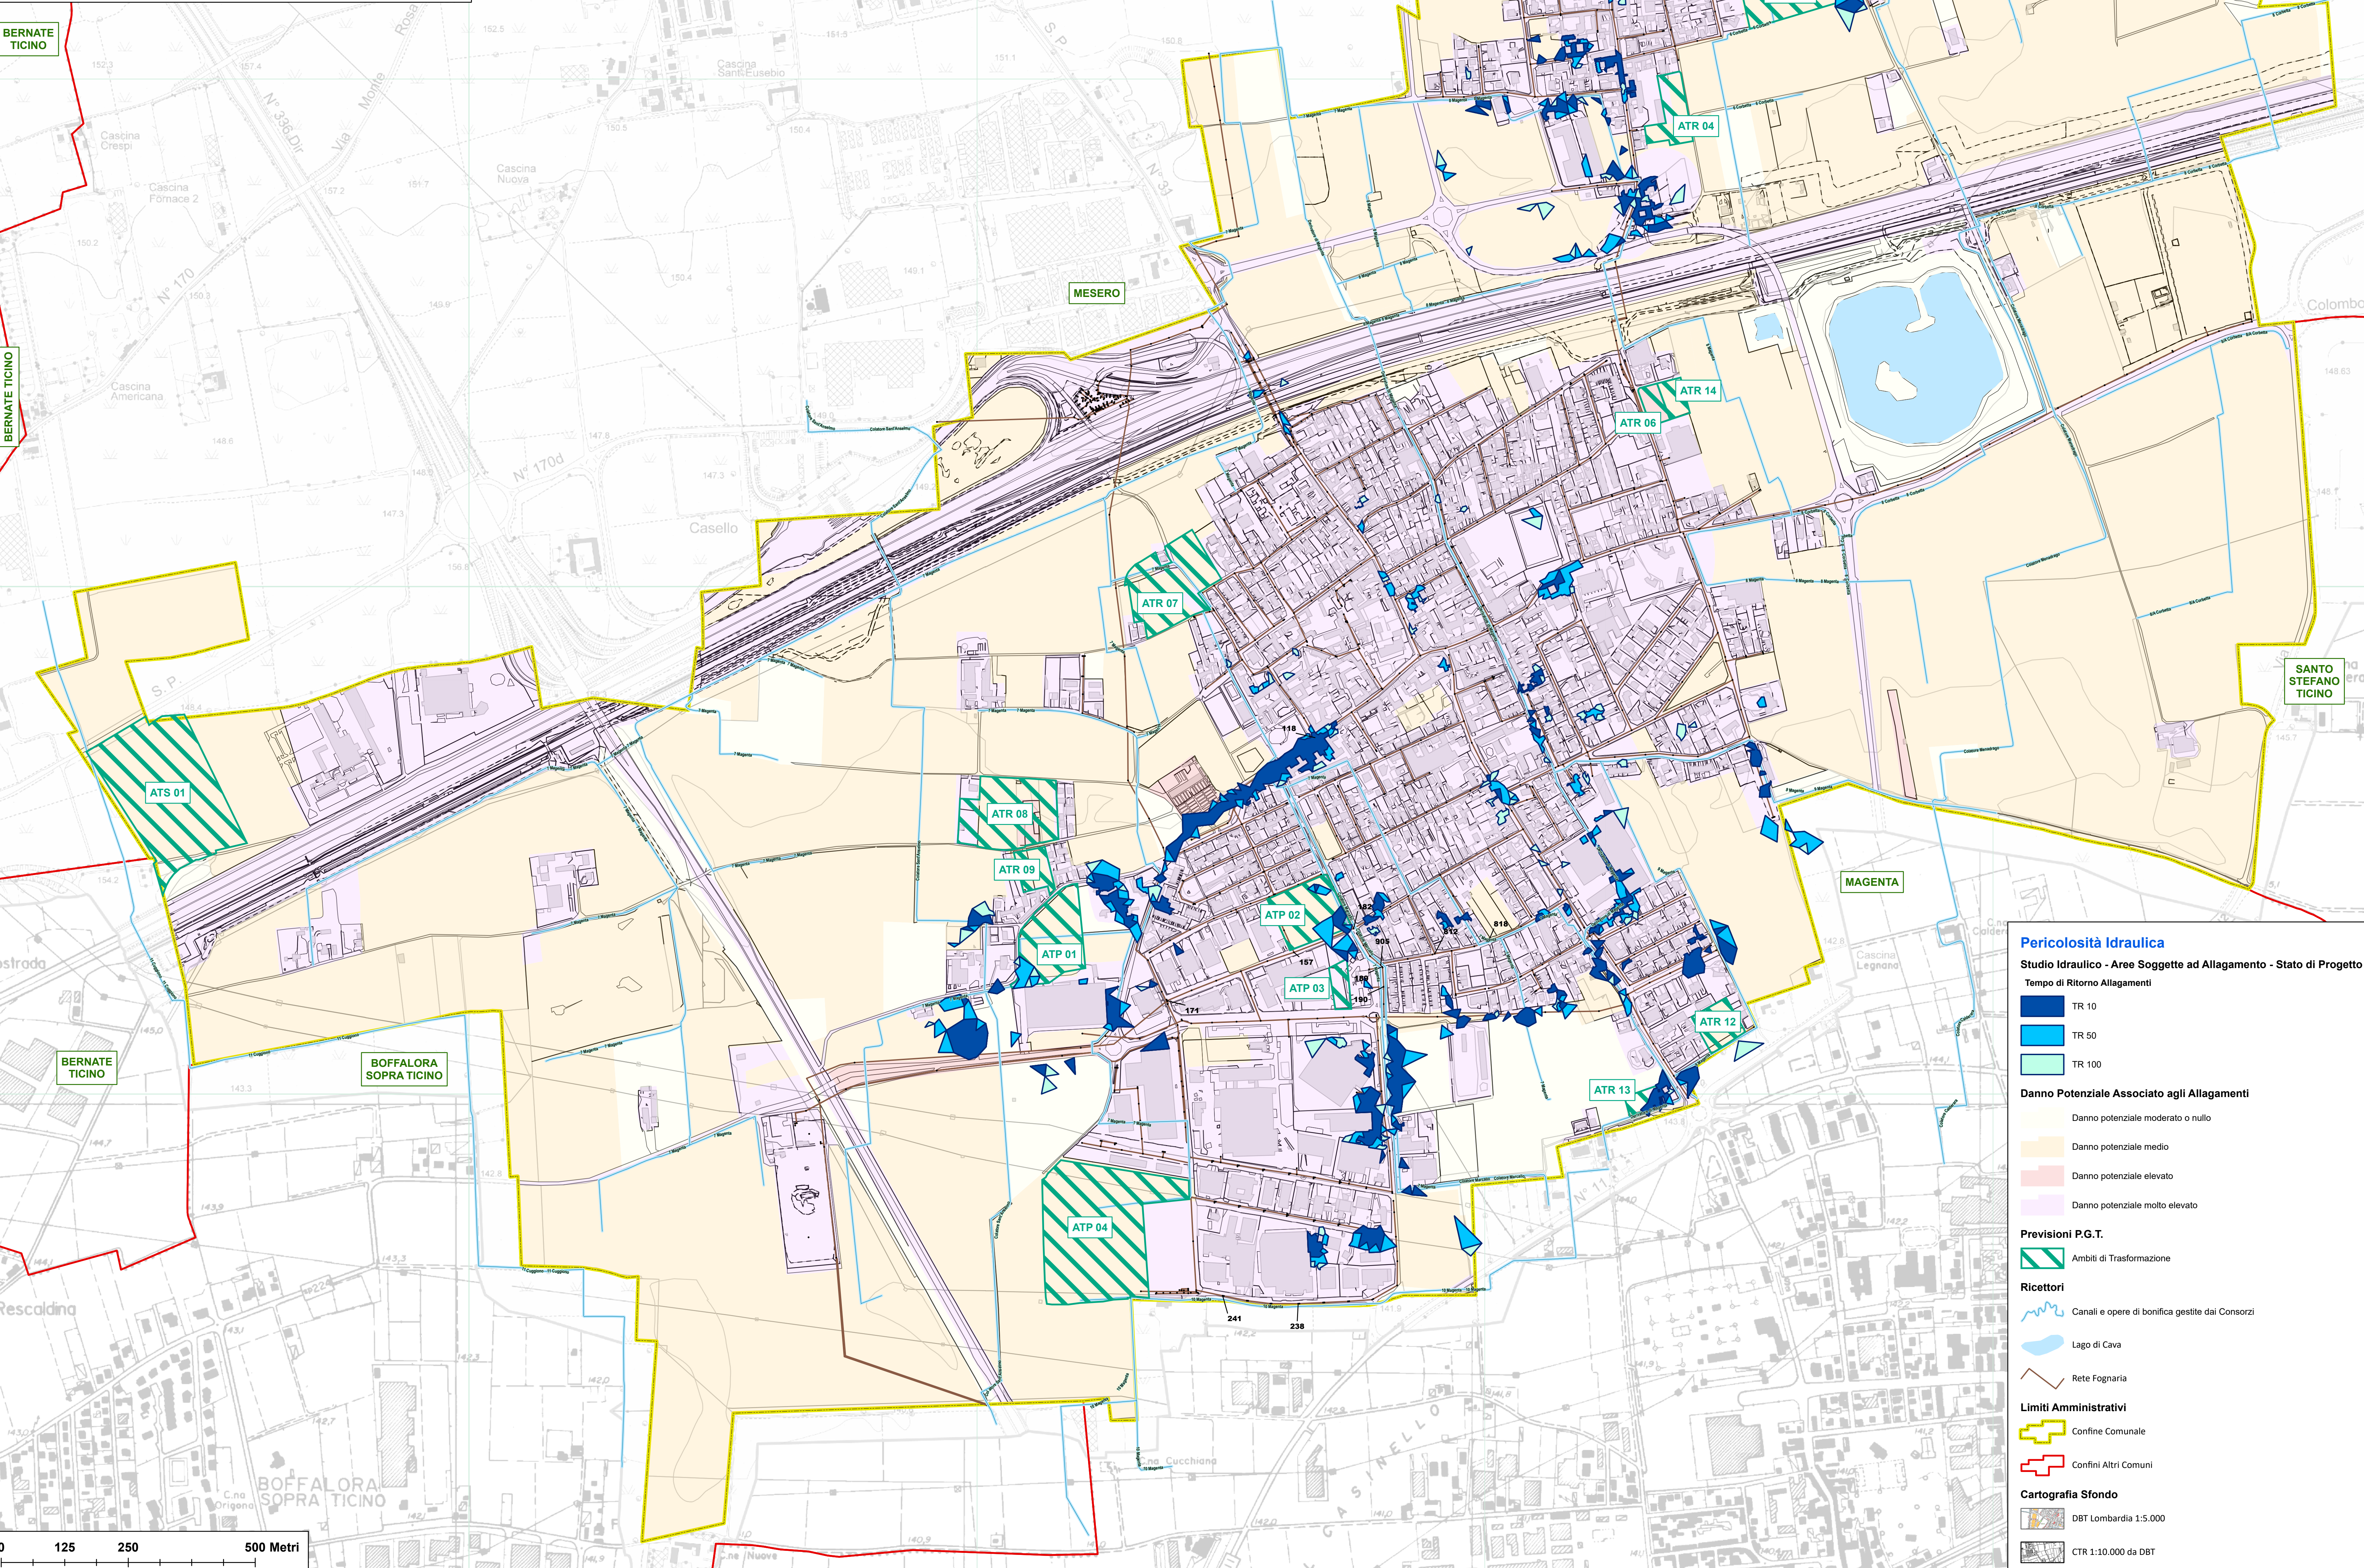

Pericolosità Idraulica
Studio Idraulico - Aree Soggette ad Allagamento - Stato di Progetto

Tempo di Ritorno Allagamenti

- TR 10
- TR 50
- TR 100

Danno Potenziale Associato agli Allagamenti

- Danno potenziale moderato o nullo
- Danno potenziale medio
- Danno potenziale elevato
- Danno potenziale molto elevato

Previsioni P.G.T.

- Ambiti di Trasformazione

Ricettori

- Canali e opere di bonifica gestite dai Consorzi
- Lago di Cava
- Rete Fognaria

Limiti Amministrativi

- Confine Comunale
- Confini Altri Comuni

Cartografia Sfondo

- DBT Lombardia 1:5.000
- CTR 1:10.000 da DBT